



PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Diretoria de Contratações



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE GOIÁS

#EmConstanteEvolução

Referência : Processo nº 202305000409926
Interessado(a): Licitantes
Assunto : **Respostas a questionamentos.**

QUESTIONAMENTOS E RESPOSTAS – EDITAL Nº 86/2023

Data do e-mail: 4/1/2024.

As respostas foram elaboradas pela área técnica demandante - Gabinete Militar do Poder Judiciário.

1) Possuímos interesse em participar do Pregão Eletrônico N° 86/2023, através do fornecimento de uma estrutura de alta qualidade e durabilidade, com isolamento térmico e acústico e pé direito de 3 metros de altura, ideal para a finalidade desejada.

Dito isso, tenho algumas dúvidas sobre a área a ser executada, visto que o Termo de Referência descreve os ambientes como:

Item 01 - Ambiente Tipo Sala Individual 1 - 01 Unidade

Item 02 - Ambiente Tipo Sala Dupla 2 - 03 Unidades

Item 03 - Ambiente Tipo Banheiro Adulto - 01 Unidade

Item 04 - Ambiente Tipo Direção Coordenação - 01 Unidade

Item 05 - Ambiente Tipo Almojarifado - 01 Unidade

Item 06 - Ambiente Tipo Marquise Dupla - 01 Unidade

Considerando 18 m² para cada ambiente, teríamos cerca de 198 m²

Já no Estudo Técnico Preliminar, trata das salas da seguinte forma:

1 - Sala de depósito (109,98 m²)

2 - Escritório (18,33 m²)

3 - Sala de Recebimento de Armas (sem metragem)

4 - Hall de entrada (sem metragem)

5 - Refeitório/copa/banheiro (sem metragem)

6 - Marquise de entrada (sem metragem)



PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Diretoria de Contratações



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE GOIÁS
#EmConstanteEvolução

Considerando 18 m² para cada ambiente sem metragem, teríamos cerca de 200 m²

Desta forma, gostaria da confirmação destas metragens quadradas e se possível o envio do projeto básico, para que seja possível a elaboração de um orçamento para avaliação das condições de participação da licitação e fornecimento da estrutura.

Resposta: 1. Item 01, do Termo de Referência – Ambiente tipo Sala Individual 1 ao item 1 do Estudo Técnico Preliminar – Sala de Depósito, com área de 18,33 m²

2. Item 02, do Termo de Referência Ambiente tipo Sala Dupla 2 corresponde ao item 1 do Estudo Técnico Preliminar – Sala de Depósito, com área de 109,98m²

3. Item 03, do Termo de Referência Ambiente tipo Banheiro Adulto corresponde ao item 5 do Estudo Técnico Preliminar Refeitório/ Copa/ Banheiro, sendo que a copa terá 2,37 m², o refeitório 12,52 m² e o banheiro 2,32 m²;

4. Item 04, do Termo de Referência Ambiente tipo Direção Coordenação corresponde aos itens 3 e 4 do Estudo Técnico Preliminar – Sala de Recebimento de Armas e o Hall de Entrada, sendo 9,17 m² cada;

5. Item 05, do Termo de Referência Ambiente tipo Almojarifado será o Depósito que ficará no Comando de Operações Especiais do Exército Brasileiro – COPESP, situado na Avenida Salvador, n° 305, Jardim Guanabara, com área de 18,33 m² (Projeto anexo evento 51).

6. Item 06, do Termo de Referência Ambiente tipo Marquise corresponde ao item 6 do Estudo Técnico Preliminar – Marquise de entrada (toldo de 6x2m).

Insta consignar, que os projetos básicos foram anexados aos eventos 50 e 51.

Goiânia, 15 de janeiro de 2024.

RODRIGO BARBOSA – TENENTE CORONEL QOPM

Chefe do Gabinete Militar do Poder Judiciário

ELEANDRO ALVES PINHEIRO

Pregoeiro

ASSINATURA(S) ELETRÔNICA(S)

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Para validar este documento informe o código 6uyNVNsjEzf no endereço <https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento>

RODRIGO BARBOSA

CHEFE DO GABINETE MILITAR DO PODER JUDICIÁRIO

GABINETE MILITAR DO PODER JUDICIÁRIO

Assinatura CONFIRMADA em 12/01/2024 às 12:36



Ambiente Tipo - Almoxarifado


DESCRIPTIVO

Ambiente Tipo - Almoxarifado

- 01 Módulo pré-fabricado, composto por partes estruturais metálicas (chassi, colunas e teto metálicos).
- Fechamento lateral e superior (paredes e forro do teto) com painéis isotérmicos constituídos por fibra de vidro laminada e placas de poliisocianurato (PIR) 50 mm - densidade 40 Kg/m³.
- Assoalho (piso) recebe revestimento em manta vinílica, a cobertura recebe telhas galvanizadas, calhas e canalização para retirada de águas pluviais até o chão.
- Instalações elétricas padrão, embutidas nos painéis isotérmicos. (4 pontos de tomada)
- 6 Luminárias de sobrepor de LED por módulo, 24w, Luz branca.
- Dimensão 6056x3028x2870mm.
- Distância livre entre piso e teto 2,50m (pé direito).

ACESSÓRIOS

- 01 Porta. Dimensão 900x2100mm;
- 02 Janela em esquadria de alumínio, de bascular. Dimensão 600x400mm;

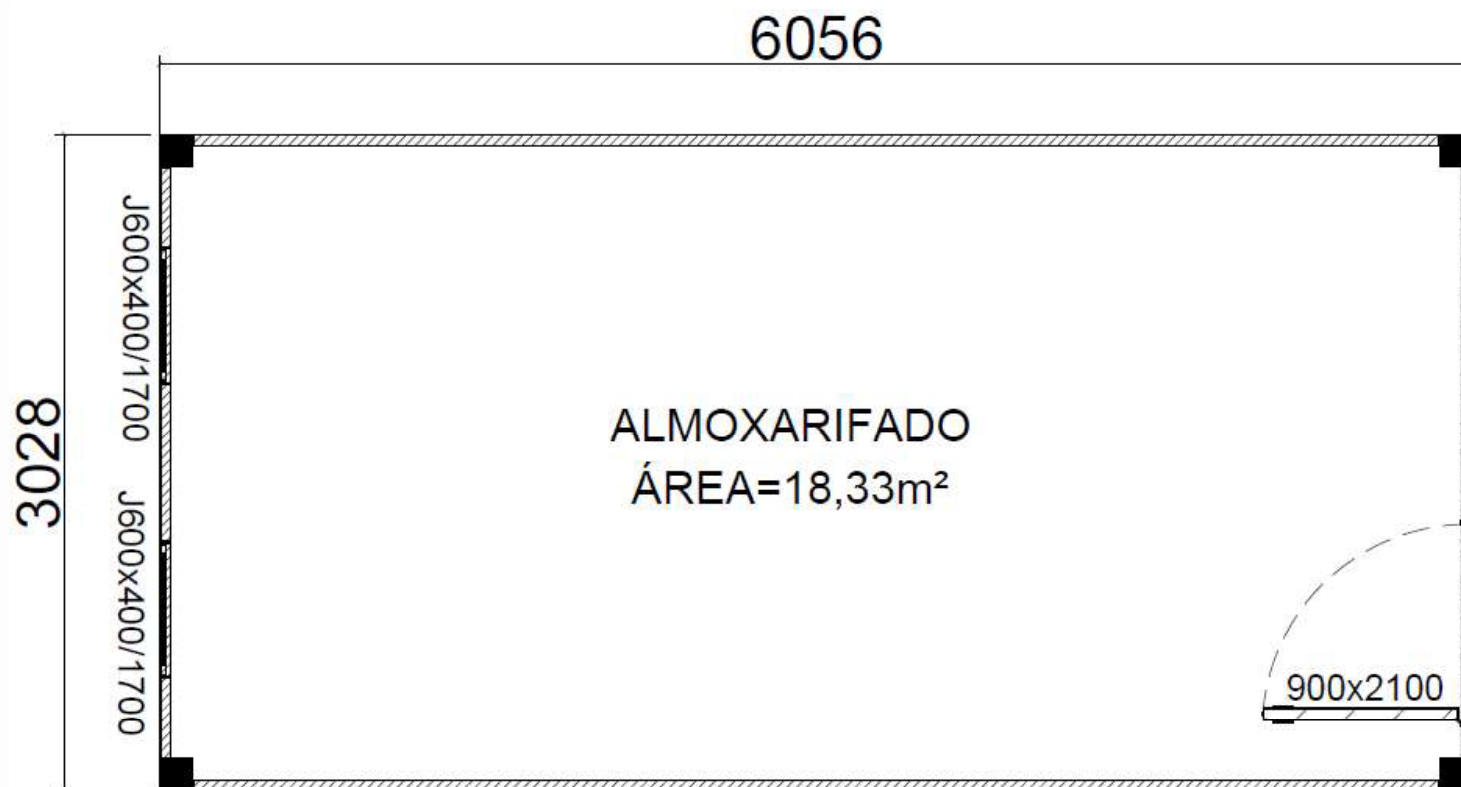

ASSINATURA(S) ELETRÔNICA(S)

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Para validar este documento informe o código w9W1Q4Tew99 no endereço <https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento>

RODRIGO BARBOSA

CHEFE DO GABINETE MILITAR DO PODER JUDICIÁRIO

GABINETE MILITAR DO PODER JUDICIÁRIO

Assinatura CONFIRMADA em 15/01/2024 às 16:08

